



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση: οδός Ναυπάκτου 93
Πληροφορίες:Κουτσοβούλου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2631360185
E-mail: mesprom@1703.syzefxis.gov.gr

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 28-11-2023

Αρ. Πρωτ: 11751

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CPV 71356000-8

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 1.2. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021 περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- 1.3. Τις διατάξεις Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.4. Τις διατάξεις του Ν . 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α' /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:

- 2.1. Την υπ. αριθ. 44^{ης} / 17-11-2023 ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. 12^ο (ΑΔΑ: ΨΠ8346904Μ-Τ7Ι) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.
- 2.2. Την υπ. αριθ.πρωτ. 11620/24-11-2023 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Ο0Ω46907Π-4ΗΤ) και αρ. δεσμ. 891/0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 1-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας ,με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣ ΟΤ ΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ/Τ ΕΜ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	10992	06/11/2023	Δαπάνη για προμήθεια υλικών κατασκευής ντουλάπας στο συνεργείο συντηρητών & ντουλαπιών σε κλινικές	1	372,58€	372,58€	24%	462,00€	1899α1
2	10703	26/10/2023	Δαπάνη για κατασκευή - προμήθεια & τοποθέτηση αεραγωγών στις κλιματιστικές μονάδες	1	5.400,00€ (4.500,00€ 900,00€)	5.400,00€ (4.500,00€ 900,00€)	24%	6.696,00€ (5.580,00€ 1.116,00€)	1899α1 0899α1
3	10348	16/10/2023	Δαπάνη για προμήθεια υλικών κατασκευής ντουλάπας στο γραφείο Ιατρού αξονικού	1	145,16€	145,16€	24%	180,00€	1899α1
4	10256	12/10/2023	Δαπάνη για προμήθεια υλικών επισκευής πενήντα (50) κομοδίνων	1	1.330,64€	1.330,64€	24%	1.650,00€	1899α1
5	9853	03/10/2023	Δαπάνη για προμήθεια απόλυτων φίλτρων, σακόφίλτρων & πρόφιλο	1	2.900,00€	2.900,00€	24%	3.596,00€	1899α1
6	9493	25/09/2023	Δαπάνη για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπού εξοπλισμού Η/Μ	1	677,42€	677,42€	24%	840,00€	1439α1
7	10704	26/10/2023	Δαπάνη για προμήθεια υλικών επισκευής & ανακατασκευής πινάκων χαμηλής τάσης	1	4.612,90€	4.612,90€	24%	5.720,00€	1439α1
8	10823	01/11/2023	Δαπάνη για προμήθεια ψυγείου βιτρίνα (Αιμοδοσία)	1	2.056,45€	2.056,45€	24%	2.550,00€	7112α1
9	11386	16/11/2023	Δαπάνη για προμήθεια & τοποθέτηση κλιματιστικού 18000	1	1.000,00€	1.000,00€	24%	1.240,00€	7112α1

			BTU(Computer room)						
ΣΥ Ν Ο Λ Α						18.495,15€		22.934,00€	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A 1) «Για προμήθεια υλικών κατασκευής ντουλάπας στο συνεργείο συντηρητών & ντουλαπιών σε κλινικές»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm ΛΕΥΚΗ

*

96,4cm X 60cm τεμ 2

* **

90 cm X 60 cm τεμ 4

*

146,4cm X 60cm τεμ 2

*

96,4cm X 59 cm τεμ 3

** ** *

149,7 cm X 44,7 cm τεμ 2

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 8mm ΛΕΥΚΗ

150 cm X 90 cm τεμ 1

100 cm X 90 cm τεμ 1

100 cm X 100 cm τεμ 1

108 cm X 90 cm τεμ 1

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 16mm ΛΕΥΚΗ

*

**

100 cm X 30 cm τεμ 2

*

96,8cm X 30cm τεμ 2

*

96,8cm X 29 cm τεμ 1

*

47,6 cm X 29 cm τεμ 2

*

104,8 cm X 40 cm τεμ 2

*

**

90cm X 40cm τεμ 2

*

86,8cm X 39 cm τεμ 3

*

89cm X 70 cm τεμ 1

*

89cm X 40cm τεμ 1

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Ποδια 10 cm τεμ 5

Μεντεσεδες φερარი ισοι τεμ 4

Πομολακια τεμ 2

Τακακια καρφωτα λευκα ενα (1) σακουλάκι

Γωνίες λευκές 45*40 τεμ 4

Ποδια 15cm τεμ 5

Σημ: στις μελαμίνες θα τοποθετηθεί ταινία όπως έχει υποδειχθεί στην ζήτηση

προσφοράς


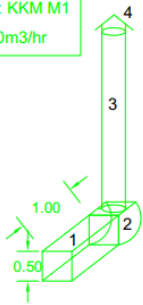

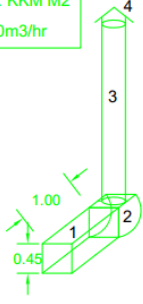

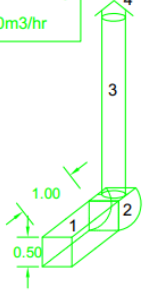
A/A 2) «Για κατασκευή -προμήθεια & τοποθέτηση αεραγωγών στις κλιματιστικές μονάδες ``»

Για βελτίωση λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων (X1,X2,X3,&M1,M2,M3) με προσαγωγή νωπού αέρα από εξωτερικό χώρο απαιτείται:

- α) Η κατασκευή (επισυνάπτεται σκαρίφημα)- προμήθεια και τοποθέτηση (βλ. σκαρίφημα) αεραγωγών για την επέκταση των υπάρχοντων αεραγωγών.
- β) Οικοδομικές εργασίες

Τεχνική περιγραφή

α/α	Περιγραφή είδους	ΠΟΣ.	Ενδεικτικό κόστος/τεμ χωρίς ΦΠΑ	Ενδεικτικό σύνολο ευρώ χωρίς ΦΠΑ
1	Οικοδομικές εργασίες που περιλαμβάνουν αδιατάρακτη κοπή για τις μονάδες X1, X2 και X3 με απομάκρυνση μπαζών και αποκατάσταση των επιφανειών μετά την τοποθέτηση των αεραγωγών. Περιλαμβάνει σοβάτισμα και κλείσιμο κενών ή τρυπών που θα προκύψουν μετά την εγκατάσταση των καναλιών στις μονάδες X1, X2 και X3.	3 τεμ	300,00	900,00
2	Οικοδομικές εργασίες που περιλαμβάνουν διάντρωση σκεπής και αποκατάσταση αυτής για τις μονάδες M1, M2 και M3. Ειδικότερα περιλαμβάνει κοπή ξυλείας διατομής Φ300mm, απομάκρυνση κεραμιδιών ώστε να γίνει η τοποθέτηση του αεραγωγού Φ300mm, αποκατάσταση και στεγανοποίηση στέγης. Περιλαμβάνει κάθε υλικό που θα χρειαστεί για την αποκατάσταση και στεγανοποίηση της στέγης καθώς και απομάκρυνση μπαζών που θα προκύψουν.	3 τεμ	250,00	750,00
3	Αεραγωγοί για ΚΚΜ X1 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 3mm σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα στο παράρτημα Α	κ.α	650,00	650,00
4	Αεραγωγοί για ΚΚΜ X2 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 3mm σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα στο παράρτημα Α	κ.α	500,00	500,00
5	Αεραγωγοί για ΚΚΜ X3 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 3mm σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα στο παράρτημα Α	κ.α	500,00	500,00
6	Αεραγωγοί για ΚΚΜ M1 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 3mm σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα στο παράρτημα Α	κ.α	400,00	400,00
7	Αεραγωγοί για ΚΚΜ M2 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 3mm σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα στο παράρτημα Α	κ.α	400,00	400,00
8	Αεραγωγοί για ΚΚΜ M3 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 3mm σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα στο παράρτημα Α	κ.α	400,00	400,00
9	Εγκατάσταση αεραγωγών ανα ΚΚΜ	6 τεμ	150,00	900,00
Σύνολο ευρώ χωρίς ΦΠΑ				5.400,00€
ΦΠΑ 24%				1.296,00€
Σύνολο ευρώ με ΦΠΑ				6.696,00€

<p>A/A 1: ΚΚΜ Χ1 4.600m³/hr</p>	<p>ΥΨΟΣ*ΠΛΑΤΟΣ*ΜΗΚΟΣ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: 80cm*75cm*20cm 2: συστολικό 80cm/35cm*75cm*70cm 3: 35cm*75cm*130cm 4: 35cm*75cm*40cm (εντός τοίχου με σίτα και περισίδες βροχής στην είσοδο του) 	<p>A/A 4: ΚΚΜ Μ1 1.750m³/hr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: Κανάλι διαστάσεων 50cm*50cm*100cm 2: Γωνία διαστάσεων 50cm*50cm*Φ35cm 3: Γαλβανιζέ αγωγός Φ350mm 4: Καπέλο Φ350mm για βροχή με ενσωματωμένη γαλβανιζέ σίτα με άνοιγμα 1cm*1cm για τρωκτικά, πουλιά, κλαδιά κτλ. 	<p>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ Κ.Κ.Μ.</p> <p>ΣΧΟΛΙΑ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ armaflex ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 6mm ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ.</p>
<p>A/A 2: ΚΚΜ Χ2 3.000m³/hr</p>	<p>ΥΨΟΣ*ΠΛΑΤΟΣ*ΜΗΚΟΣ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: 60cm*70cm*20cm 2: συστολικό 60cm/25cm*70cm*40cm 3: 25cm*70cm*80cm 4: 25cm*70cm*40cm (εντός τοίχου με σίτα και περισίδες βροχής στην είσοδο του) 	<p>A/A 5: ΚΚΜ Μ2 1.350m³/hr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: Κανάλι διαστάσεων 45cm*45cm*100cm 2: Γωνία διαστάσεων 50cm*50cm*Φ30cm 3: Γαλβανιζέ αγωγός Φ300mm 4: Καπέλο Φ300mm για βροχή με ενσωματωμένη γαλβανιζέ σίτα με άνοιγμα 1cm*1cm για τρωκτικά, πουλιά, κλαδιά κτλ. 	
<p>A/A 3: ΚΚΜ Χ3 3.100m³/hr</p>	<p>ΥΨΟΣ*ΠΛΑΤΟΣ*ΜΗΚΟΣ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: 60cm*70cm*20cm 2: συστολικό 60cm/25cm*70cm*40cm 3: 25cm*70cm*80cm 4: 25cm*70cm*40cm (εντός τοίχου με σίτα και περισίδες βροχής στην είσοδο του) 	<p>A/A 6: ΚΚΜ Μ3 1.750m³/hr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: Κανάλι διαστάσεων 50cm*50cm*100cm 2: Γωνία διαστάσεων 50cm*50cm*Φ35cm 3: Γαλβανιζέ αγωγός Φ350mm 4: Καπέλο Φ350mm για βροχή με ενσωματωμένη γαλβανιζέ σίτα με άνοιγμα 1cm*1cm για τρωκτικά, πουλιά, κλαδιά κτλ. 	

Ειδικός Όρος

Ο προσφέρων θα πρέπει να λάβει γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού σχετική υπεύθυνη δήλωση

A/A 3) «Για προμήθεια υλικών κατασκευής ντουλάπας στο γραφείο ιατρού αξονικού»

Για κατασκευή ντουλάπας στο γραφείο του ιατρού αξονικού απαιτούνται τα παρακάτω υλικά .

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 16mm ΛΕΥΚΗ

*			
63,5cm	X	40cm	τεμ 4
*			
50cm	X	40cm	τεμ 1
*			
46,8cm	X	10cm	τεμ 2
*			
100cm	X	40cm	τεμ 1
*			
96,8cm	X	10cm	τεμ 2
*			
46,8cm	X	39m	τεμ 1
*			
96,8cm	X	39cm	τεμ 1
**		**	
153,2 cm	X	42,5 cm	τεμ 1
**		**	
63,2 cm	X	49,7 cm	τεμ 3

* * *
 85cm X 55,5 cm τεμ 1
 *
 81,8cm X 54,5 cm τεμ 2
ΜΕΛΑΜΙΝΗ 8mm ΛΕΥΚΗ
 63,5 cm X 50 cm τεμ 1
 63,5 cm X 100 cm τεμ 1
 ΠΟΔΙΑ 10 cm τεμ 10
 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΦΕΡΑΡΙ ΙΣΙΟΙ τεμ 6
 ΠΟΜΟΛΑΚΙΑ τεμ 3
 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5 X 25 ενα (1) κουτι
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τεμ 1

A/A 4) «Για προμήθεια υλικών επισκευής πενήντα (50) κομοδίνων»

Μετά από έλεγχο των κομοδίνων διαπιστώθηκε ότι σε πενήντα (50) κομοδίνα χρίζουν αντικατάσταση οι ρόδες.

Για την αντικατάσταση από το προσωπικό του τεχνικού τμήματος απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω υλικών

- 1) Σωλήνα INOX 30*30*2mm 304 μήκος 60 cm τεμ 100 .
 το κάθε τεμάχιο θα είναι τρυπημένο : δυο (2) τρύπες διαμπερές για βίδα M8 & δυο (2) τρύπες στην μια πλευρά για βίδα M 10 (θα δοθεί δείγμα για τα σημεία τρυπήματος)
- 2) Τάπες πλαστικές μαύρες 30*30 τεμ 200
- 3) Ρόδες Φ50 περιστρεφόμενες με τρύπα (για στερέωση στον σωλήνα) τεμ 200 (Θα σταλεί φωτογραφία)
- 4) Βίδες INOX φρεζάτες M 8 * 45mm (μήκος σπείρωμα) τεμ 200
- 5) Βίδες INOX alen M10 * 35 mm (μήκος σπείρωμα) τεμ 200
- 6) INOX Περικόχλια ασφαλείας M8 τεμ 200
- 7) INOX Περικόχλια ασφαλείας M10 τεμ 200

A/A 5) «Για προμήθεια απόλυτων φίλτρων, σακόφίλτρων & πρόφιλτρο»

Στα πλαίσια συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων και την προληπτική αλλαγή των απόλυτων φίλτρων στα χειρουργεία και στην αίθουσα τοκετών απαιτείται η προμήθεια απόλυτων φίλτρων , σακόφίλτρων & πρόφιλτρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ & ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8 κατά EN779:2002 ή F7 κατά EN779:2012	592*592*635 (8 σακοί)	13
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8 κατά EN779:2002 ή F7 κατά EN779:2012	287*592*635 (4 σακοί)	5
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8 κατά EN779:2002 ή F7 κατά EN779:2012	500*400*635(8 σακοί)	1
ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ	ΡΟΛΟ 2m X 20m	1
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	610*1220*47	16
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	300*300*69	6
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	610*610*47	3
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	610*305*69	2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σακόφιλτρα

Τύπος :	F8
Αρχική Στατική:	έως 135Pa στα 2,5m/sec ή έως 110Pa στα 1,5m/sec
Τελική Στατική:	από 400Pa στα 2,5m/sec ή από 300Pa στα 1,5m/sec
Μέγιστη Σχετική Υγρασία:	95%
Μέγιστη Θερμοκρασία:	70°C
Απόδοση κατά EN 779 και ASHRAE 52-76:	85%-95%
Πλαίσιο:	25mm γαλβανιζέ λαμαρίνα
Απαραίτητες πιστοποιήσεις:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ISO 9001, ISO14001 και ISO45001 από το εργοστάσιο κατασκευής. 2. Πιστοποιητικό EUROVENT 3. Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία υγιεινής VDI6022 για Νοσοκομειακούς χώρους

Προφίλτρο :
Ρολο AAF Amer TexR G3 κατα το EN779, συνθετικό,πλενόμενο,διαστάσεων 2Χ20m

Απόλυτα φίλτρα

Τύπος :	H14
Αρχική Στατική:	έως 150 Pa στα 0,5m/sec
Τελική Στατική:	από 550 Pa στα 0,5m/sec
Μέγιστη Θερμοκρασία:	70°C
Απόδοση κατά EN 779 και ASHRAE 52-76:	99,995% κατά MPPS του πρότυπου EN1822
Πλαίσιο:	Ανοδιωμένου αλουμινίου με λάστιχο στεγανότητας
Πλέγμα:	
Πλέγμα προστασίας εκατέρωθεν	
Απαραίτητες πιστοποιήσεις:	<ol style="list-style-type: none"> 4. Πιστοποιητικό ISO846:1997 ώστε να διασφαλίζεται το πρότυπο DIN1946 για τους νοσοκομειακούς χώρους. 5. Πιστοποιητικό CE για τα απόλυτα φίλτρα. 6. ISO 9001, ISO14001 και ISO45001 από το εργοστάσιο κατασκευής. 7. Ατομικό πιστοποιητικό ελέγχου (Scan Test Report) όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του όπως παροχή αέρα, πτώση πίεσης, απόδοση, καθώς επίσης και ημερομηνία δοκιμής του φίλτρου, δείγμα του οποίου θα κατατεθεί κατά τη φάση του διαγωνισμού και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη CE 8. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των φίλτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Υγείας (απόφαση ΔΥ8/Β/οικ. 49727/26-04-2010) Όλα τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ταμπελάκια με υποχρεωτική αναγραφή της εταιρίας κατασκευής, καθώς και των αριθμό παρτίδας ώστε να μπορεί να γίνει επαλήθευση με ένα απλό ερώτημα στο εργοστάσιο ότι τα φίλτρα ταυτίζονται με αυτά που προσφέρθηκαν.

Κατά την παραλαβή των φίλτρων και πριν την εγκατάστασή τους, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των φίλτρων, έλεγχο των πιστοποιητικών τους και κατόπιν να δοθεί η έγκριση προς τιμολόγηση. (Ο έλεγχος των φίλτρων θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής όλων των φίλτρων)

A/A 6) «Για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπού εξοπλισμού Η/Μ»

Για την συντήρηση λοιπού εξοπλισμού Η/Μ απαιτούνται τα παρακάτω υλικά :

- 1) Καλώδιο ουδέτερου **Μπλε NYA 1*6mm²** 30 μέτρα
- 2) Καλώδιο φάσης **Μαυρο NYA 1*6mm²** 30 μέτρα
- 3) Μπάρα ουδέτερου **μεταλλική έως 16mm²** τεμ είκοσι (20)
- 4) Κλέμμες ράγας ουδέτερου βιομηχανικού τύπου **έως 16mm²** τεμ τριάντα (30)
- 5) Μούφες καλωδίων NYA 10mm² τεμ πενήντα (50)
- 6) Δερματικά καλωδίων 200*5mm² δυο (2) set

- 7) Μανόμετρο γλυκερίνης κάτω βόλτα ¼" Φ63, 0-10 bar τεμ δέκα (10)
 8) Μανόμετρο γλυκερίνης πίσω βόλτα ¼" Φ63, 0-10 bar τεμ δέκα (10)
 9) Αυτόματος πλήρωσης ½" με μανόμετρο τεμ τέσσερα (4)
 10) Ρελε ισχύος ράγας 3*230volt -5 kw 3*20A τεμ πέντε (5)

A/A 7) «Για προμήθεια υλικών επισκευής & ανακατασκευής πινάκων χαμηλής τάσης»

Για την ανακατασκευή επισκευή-βελτίωση, των πινάκων χαμηλής τάσης απαιτούνται τα παρακάτω υλικά:

A/A	ΥΛΙΚΟ	ΤΕΜ /ΜΕΤΡΑ
1	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ hager ή ABB ή legrand ή siemens ή schneider 4*40 ΤΥΠΟΥ AC	30 τεμ
2	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ hager ή ABB ή legrand ή siemens ή schneider 2*40 ΤΥΠΟΥ AC	24 τεμ
3	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 40 A hager ή ABB ή legrand ή siemens ή schneider	24 τεμ
4	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3*40 A hager ή ABB ή legrand ή siemens ή schneider	6 τεμ
5	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 32A ΤΥΠΟΥ C hager ή ABB ή legrand ή siemens ή schneider	36τεμ
6	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΦΑΣΗΣ 12 ΣΤ hager ή ABB ή legrand ή siemens ή schneider	15 τεμ
7	ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΦΑΣΗΣ 12 ΣΤ hager ή ABB ή legrand ή siemens ή schneider	5 τεμ
8	ΝΥΑΦ ΜΠΛΕ 10mm	100 μετρα
9	ΝΥΑΦ ΜΑΥΡΟ 10mm	100 μετρα
10	ΝΥΑΦ ΜΑΥΡΟ 6mm	100 μετρα
11	ΝΥΑΦ ΜΠΛΕ 6mm	100 μετρα
12	ΝΥΑ ΛΕΥΚΟ 1 mm	100 μετρα
13	ΝΥΑ ΚΙΤΡΙΝΟ 1,5mm	100 μετρα
14	ΝΥΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5mm	100 μετρα
15	ΝΥΑ ΜΠΛΕ 1,5mm	100 μετρα
16	ΝΥΑ ΜΑΥΡΟ 1,5mm	100 μετρα
17	ΝΥΑ ΜΠΛΕ 2,5mm	100 μετρα
18	ΝΥΑ ΜΑΥΡΟ 2,5mm	100 μετρα
19	ΝΥΑ ΚΙΤΡΙΝΟ 2,5mm	100 μετρα
20	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ	20 τεμ
21	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ	20 τεμ
22	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ	20 τεμ
23	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΣΩΛΗΝΑΚΙ) ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΛΚΟΥ 10mm	200 τεμ
24	ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 12 ΕΙΣΟΔΩΝ (Με δυνατότητα τοποθέτησης βίδας , Δεξιά & Αριστερά)	250 τεμ
25	ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	48 τεμ
26	ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	48 τεμ
27	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ 10mm/5mm/1m	100 τεμ
28	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ 6mm/3mm/1m	100 τεμ
29	ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ hager ή ABB ή legrand ή siemens ή schneider 63A 3*25mm IN 11*4mm ΟΥΤ	100 τεμ
30	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ hager ή ABB ή legrand ή siemens ή schneider 4*63 ΤΥΠΟΥ AC	6 τεμ

A/A 8) «Για προμήθεια ψυγείου βιτρίνα (Αιμοδοσία)»

Για προμήθεια καινούργιου ψυγείου βιτρίνα των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών :

- 1.** Τα ψυγείο-βιτρίνα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φύλαξη αντιδραστηρίων και δειγμάτων σε συνθήκες συντήρησης, σε χώρους εργαστηρίων, φαρμακείων, ιατρείων.
- 2.** Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αμεταχείριστο, κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και να λειτουργεί με τάση δικτύου AC 230V/50 Hz.
- 3.** Να έχει πλάτος ± 60 cm και μικτή χωρητικότητα τουλάχιστον 340 lt.
- 4.** Να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από ανθεκτικό χάλυβα και εσωτερικά από πλαστική επένδυση.
- 5.** Να διαθέτει τουλάχιστον 5 ράφια (τύπου σχάρας) βαρέως τύπου, βαμμένα ή αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό με πλαστική επένδυση λευκού χρώματος. Η εσωτερική κατασκευή και τα χρησιμοποιούμενα υλικά να εξασφαλίζουν την υγιεινή του θαλάμου.
- 6.** Να διαθέτει τοιχώματα με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς HFC, με πάχος 40mm τουλάχιστον.
- 7.** Να διαθέτει πόρτα με μαγνητικό λάστιχο και να φέρει τουλάχιστον διπλό κρύσταλλο χαμηλής εκπομπής αντιθαμβωτικό για άνετη παρατήρηση του περιεχομένου στο εσωτερικό του θαλάμου χωρίς απώλειες θερμότητας.
- 8.** Να χρησιμοποιεί συμπιεστή υψηλής απόδοσης για την άμεση ψύξη του θαλάμου στην επιθυμητή θερμοκρασία και να έχει χαμηλό θόρυβο λειτουργίας (μικρότερο από 50dB).
- 9.** Να έχει κατανάλωση μικρότερη από 1,5 KWh/24h.
- 10.** Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό απαλλαγμένο βλαπτικών για το περιβάλλον και το όζον ουσιών (CFC-Free).
- 11.** Να διαθέτει οθόνη ψηφιακών ενδείξεων για την απεικόνιση παραμέτρων όπως η θερμοκρασία θαλάμου και οπτικών συναγερμών.
- 12.** Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας στο εύρος $+3^{\circ}\text{C}$ έως $+15^{\circ}\text{C}$. Η ένδειξη της θερμοκρασίας να είναι ψηφιακή με δυνατότητα ρύθμισης της κατά 1°C (ή υποδιαιρέσεών του).
- 13.** Να διαθέτει ανεμιστήρα βεβιασμένης κυκλοφορίας για την άμεση αποκατάσταση της θερμοκρασίας αλλά και την ομοιογένειά της σε όλο το θάλαμο.
- 14.** Να διαθέτει αυτόματο σύστημα απόψυξης που να εξασφαλίζει την ελάχιστη άνοδο της θερμοκρασίας.
- 15.** Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για μεταβολή θερμοκρασίας καθώς και για την περίπτωση που η πόρτα παραμείνει ανοιχτή ή υπάρχει διακοπή ρεύματος.
- 16.** Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό τύπου LED, αυτόματα ενεργοποιούμενο με το άνοιγμα της πόρτας μέσω ειδικού διακόπτη.
- 17.** Να διαθέτει κλειδαριά με αφαιρούμενο κλειδί.
- 18.** Το ψυγείο να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων.
- 19.** Κατά την παράδοση να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως και Τεχνικής Υποστήριξης της συσκευής και να γίνει εγκατάσταση καθώς και επίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες και στο τεχνικό προσωπικό για τη χρήση και συντήρηση αυτής.
- 20.** Η συσκευή να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμφωνεί με τις εξής πιστοποιήσεις και διεθνή πρότυπα: α) Σήμανση πιστοποίησης συσκευής κατά CE και β) IEC 60068-3 για μέγιστη σταθερότητα και συνοχή της θερμοκρασίας.
- 21.** **Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για τρία (3) έτη από την παράδοση και δήλωση για κάλυψη ανταλλακτικών και παροχή τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για ολόκληρο τον εξοπλισμό χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση (εκτός των αναλώσιμων ειδών). Επίσης να περιλαμβάνει πλήρως το κόστος για την προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.**
- 22.** Κατά τη διάρκεια της εγγύησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Διαφορετικά θα πρέπει να αντικατασταθεί το μηχάνημα με άλλο αντίστοιχων δυνατοτήτων μέχρι την επισκευή του. Αν το μηχάνημα κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα

δύναται να παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία.

23. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Να γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, κλπ)

24. Να κατατεθεί τιμοκατάλογος με το κόστος όλων των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την επανόρθωση κάθε βλάβης καθώς και το κόστος εργασίας του τεχνικού ανά ώρα.

25. Η προσφερόμενη τιμή να είναι σύμφωνη (μικρότερη ή ίση) με την τιμή αντίστοιχου είδους στο Πρατήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, κατά την χρονική περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού.

26. Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε προσπεκτους και άλλα φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για κάθε ένα από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά της συσκευής.

A/A 9) «Για προμήθεια & τοποθέτηση κλιματιστικού 18000 BTU(Computer room)»

Για την προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιου κλιματιστικού 18000btu, για την ομαλή λειτουργία και την αποφυγή βλάβης του Computer room πρέπει να διατηρείται σταθερή χαμηλή θερμοκρασία στο χώρο .

Τεχνικές προδιαγραφές κλιματιστικού 18000 BTU

Τα κλιματιστικό μηχανήματα θα πρέπει να είναι τεχνολογίας **καινούργιο και αμεταχείριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής**. Τα κλιματιστικό μηχανήματα πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου και κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει να έχουν **Σήμανση CE**.

Κλιματιστικό τοίχου ψύξη – θέρμανση inverter 18000 btu/h ,

ενεργειακής κλάσης A++

ψυκτικό μέσο (freon) R32 ,

Λειτουργία αφύγρανσης

Να διαθέτει ιονιστή

Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα

Αυτόματη επανεκκίνηση μετά απο διακοπή ρεύματος

Εγγύηση δέκα (10) χρόνια για όλα τα μέρη

Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται από τον προμηθευτή με δικά του έξοδα (εργασία/ ανταλλακτικά).

-Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για (10) δέκα χρόνια από την κατασκευάστρια εταιρεία.

-Η τοποθέτηση και εγκατάσταση του κλιματιστικού μηχανήματος θα πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο επαγγελματία ψυκτικό.

-Τα κλιματιστικό θα παραδοθεί και εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία (η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έως τον πίνακα με δική τους ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή , όπου αυτή απαιτείται, και οι δε σωληνώσεις όπου αυτές απαιτούνται είναι υποχρέωση του προμηθευτή). Η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου σε μεταλλικές βάσεις βαμμένες με αντισκωρική βαφή, ή ανοξείδωτη και θα στηρίζονται στον τοίχο με στοιχεία ανάλογης αντοχής με φορτίο που θα φέρουν.

- Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν από τον προμηθευτή και να πληρούν τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (όπως ισχύει σήμερα).

- **Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχει λάβει υπ' όψη τις συνθήκες του έργου (H-M εγκαταστάσεις, τοποθέτηση εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας).**

1.Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο προσωπικό του Νοσοκομείου , στο υπ' αυτόν εργαζομένους , τους ασθενείς και τους επισκέπτες καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.

2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και των ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκομείου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν την υποβολή της προσφοράς να επισκεφθούν τον χώρο όπου θα γίνουν οι εργασίες προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα και να αναφέρουν σ' αυτή ότι έλαβαν πλήρη γνώση, των ειδικών τοπικών συνθηκών.

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 22.934,00€ με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/12/2023 14:00

-Η αποστολή της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει στο e-mail: xkoutsovoulou@1703.syzefxis.gov.gr

- Εναλλακτικά με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο ,στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής.
- Η επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία (Πρόσκληση).
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Ο τίτλος της Πρόσκλησης.
- Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής).
- Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι προσφέροντες πρέπει μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), να τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Β) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης.
2. Γλώσσα σύνταξης προσφοράς :Ελληνική
3. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 08/12/ 2023, ώρα 14:00 π.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
5. Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.
6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

6. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύμβαση ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης.

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση.

7. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορά που δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτές θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

9. Οι προσφορές γίνονται δέκτες ανά τμήμα και για το σύνολο της προμηθείας.

10. Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Μέσα στο ηλεκτρονικό αρχείο ή στο κλειστό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προσφορά πέραν της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3 μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους)

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους).

5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

4) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ανά τμήμα .
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2631-360185 ,2631-360180,2631-360178

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ